



397/2017

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

45-231 OPOLE, ul. Oleska 127

tel. 77 459 18 00

fax 77 458 13 52

WD.4036.27.2017.PU.1

Opole, dn. 01.03.2017 r.

Pan

Marek Antoniewicz

Burmistrz Grodkowa

ul. Warszawska 29

49-200 Grodków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.02.2017 r. znak: PPE/AS/44/2017 - złożony przez pełnomocnika Gminy Grodków, tj. Pana Sebastiana Kulik reprezentującego Pracownię Projektową ELTECHLEN - dotyczące **podania warunków i wyrażenia zgody na lokalizację słupów oświetlenia drogowego wraz z linią zasilającą i skrzynką podziałową**, projektowanych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 401 (Żłobizna /dr.94/ - Grodków - Skoroszyce - Pakosławice /dr. 46/) w m. Kolnica (dz. nr 633), **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu wyraża zgodę na lokalizację przedmiotowych urządzeń na następujących warunkach:**

1. Dopuszcza się lokalizację projektowanych słupów oświetlenia drogowego wraz z linią zasilającą i skrzynką podziałową w m. Kolnica (dz. nr 633), w pasie drogowym ww. drogi wojewódzkiej: w chodniku i w pasie zieleni – zgodnie z załącznikami mapowymi.
2. Umieszczenie projektowanych kabli pod jezdnią (w tym jezdniami zjazdów) należy wykonać metodą bezwykopową bez naruszenia struktury jezdni.
3. Odcinki sieci lokalizowane pod jezdnią należy umieścić w rurze ochronnej, którą należy wykonać pomiędzy komorami przewiertowymi.
4. Dopuszcza się lokalizację komór przewiertowych w pasie drogowym, w miejscu nie powodującym naruszenia konstrukcji jezdni.
5. Chodnik uszkodzony podczas budowy urządzeń oświetleniowych należy odbudować z kostki betonowej – materiał nowy.
6. **Szczegółowy zakres odtworzenia pasa drogowego zostanie podany w umowie na zajęcie pasa drogowego.**
7. Utrzymanie, konserwacja urządzeń oświetleniowych i energetycznych objętych niniejszym uzgodnieniem, a znajdujących się w pasie drogowym należeć będzie do posiadacza tych urządzeń.
8. Przed określeniem terminu planowanych robót należy opracować projekt organizacji ruchu na czas ich prowadzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729), uzgadniając go z organem zarządzającym ruchem na drogach wojewódzkich tj. Marszałkiem Województwa Opolskiego (Departament Infrastruktury i Gospodarki; ul. Hallera 9, 45-867 Opole)

9. Wszelkie koszty związane z przedmiotowym zamierzeniem będą pokryte przez Inwestora – Gminę Grodków.
10. Zarząd drogi informuje, iż w przypadku modernizacji lub remontu ww. drogi, o ile będzie konieczna przebudowa/przełożenie wykonanego oświetlenia wraz z linią zasilającą - zostanie ona dokonana na warunkach określonych w art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

Załącznik nr 1 - opieczętowany stanowi integralną część niniejszego uzgodnienia.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat od daty jego wydania, w przypadku uzyskania w tym czasie pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót – ważność uzgodnienia przedłuża się o okres ważności pozwolenia lub zgłoszenia.

Niniejsze uzgodnienie jest równocześnie zgodą administratora drogi na użyczenie terenu pasa drogowego Inwestorowi w celu dokonania zgłoszenia robót.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszym uzgodnieniu nie jest równoznaczne:

- z pozwoleniem na budowę stosownie do przepisów prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290) Inwestycja zlokalizowana w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wymaga zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia budowlanego wydanego przez Wojewodę Opolskiego (art. 82 ust. 3 ww. ustawy).
- z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca albo inwestor powinien wystąpić do **ZDW Oddziału Terenowego w Grodkowie**, w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z późn. zm.).


DYREKTOR
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie
Barbara Horaczuk

Załączniki:

zał. nr 1 – plan sytuacyjny z lokalizacją oświetlenia drogowego
wraz z jego zasilaniem

Otrzymują:

1) Adresat na ręce pełnomocnika:

Sebastian Kulik

Pracownia Projektowa ELTECHLEN

42-700 Lubliniec, ul. Oleska 85


+ **Zał. nr 1.**

2) **a/a**

+ **Zał. nr 1.**

3) **ZDW Oddział Terenowy w Grodkowie**

+ **Zał. nr 1.**

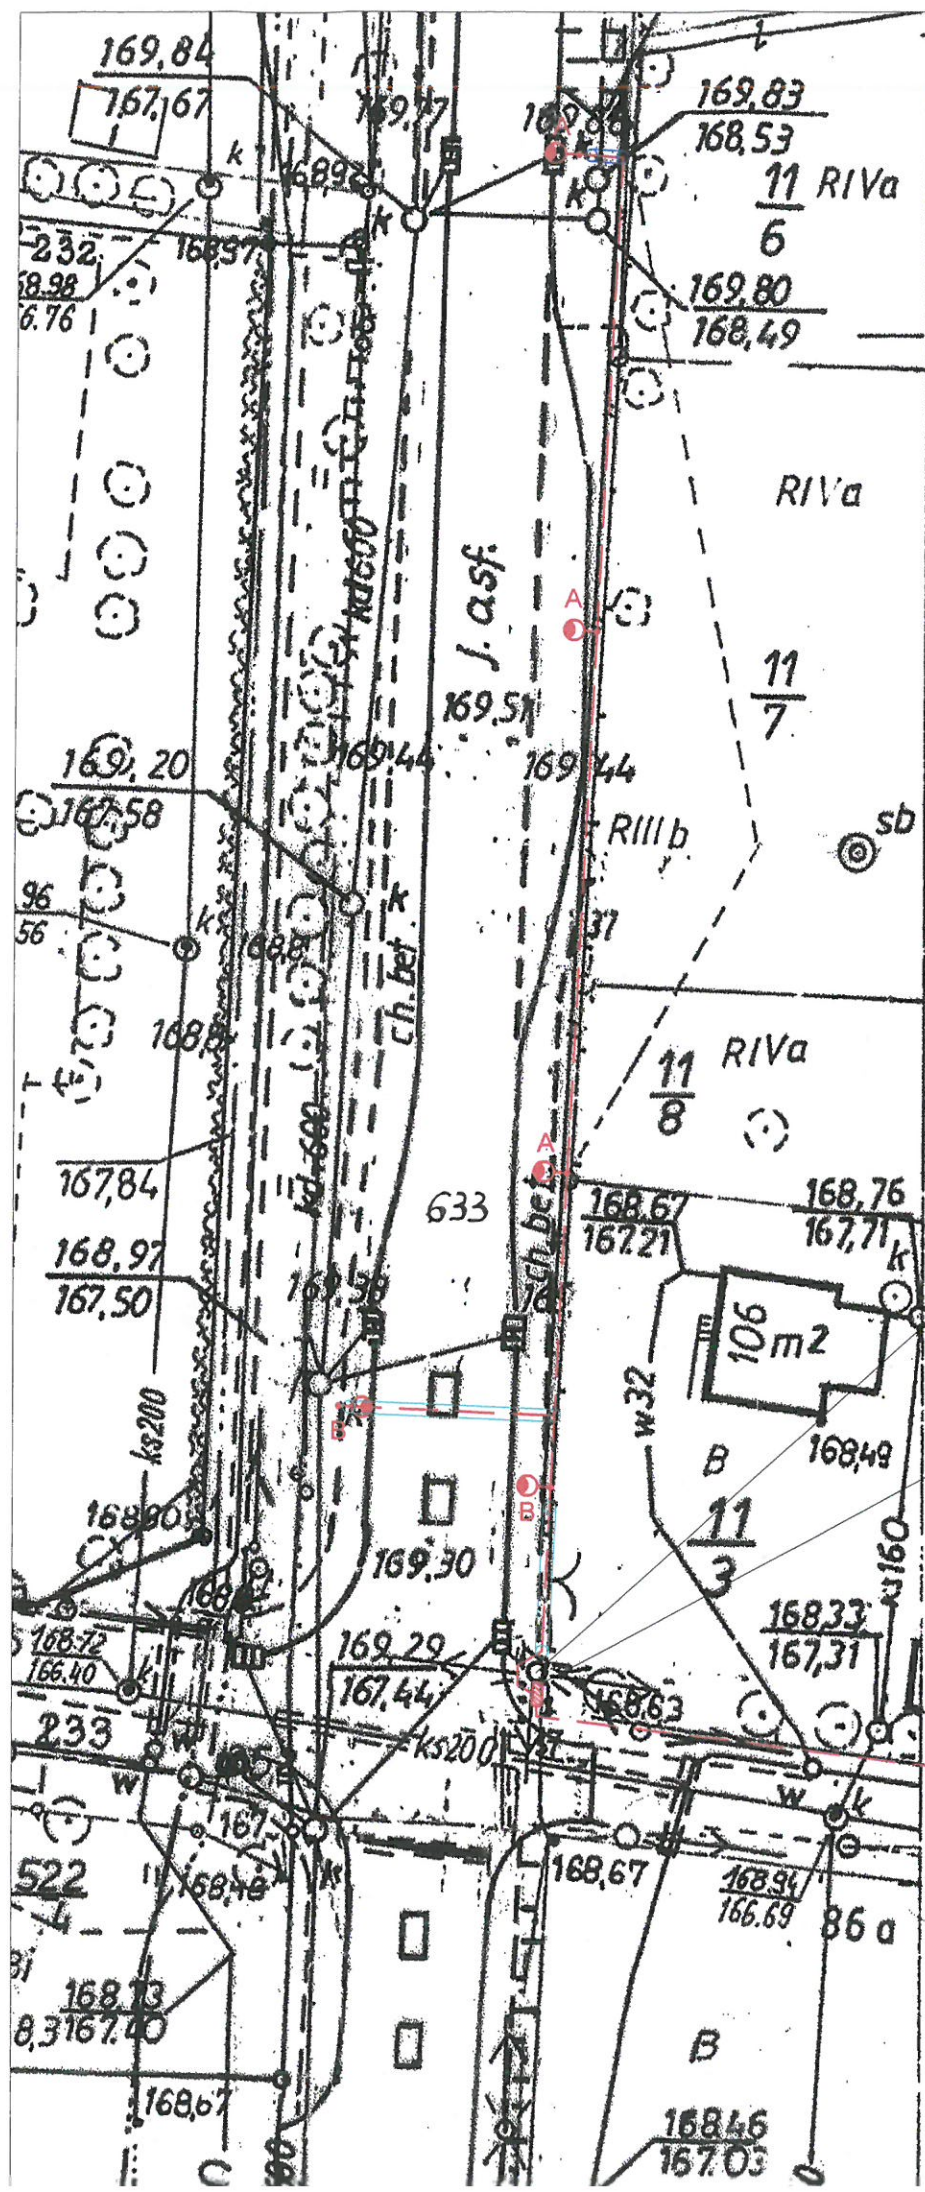

miejsce przyłączenia
st. słupowe nr 10
skrzynka podziałowa

LEGENDA:



proj. oświetlenie uliczne, wysokość słupa 8m z wysięgnikiem spawanym 1.1m, z oprawą led 120W (129W), barwa światła 5000K

proj. oświetlenie przejścia dla pieszych, wysokość słupa 6m, bez wysięgnika, z oprawą led 55W (60W), barwa światła 3300K



projektowana linia kablowa ośw. drogowego typu YAKXS 4 x 35mm2



projektowana rura osłonowa gładka 75 w kolorze niebieskim



projektowana rura osłonowa karbowana 75 w kolorze niebieskim

Zarząd Dróg Województwa w Opolu

Załącznik Nr 1

do decyzji (postanowienia) pisma

Nr WD 4036.24.2017.PU.1

Z dnia 01.03.2017

PPELTECHLEN PRACOWNIA PROJEKTOWA ELTECHLEN SEBASTIAN KULIK
42-700 LUBLINIEC, UL. OLESKA 85
tel.: +48 505 068 618 e-mail: ppe.biuro@gmail.com

Inwestor:	URZĄD MIEJSKI W GRODKOWIE UL. WARSZAWSKA 29 49-200 GRODKÓW		
Temat:	OŚWIETLENIE ULICZNE W NIEKTÓRYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY GRODKÓW - ETAP II KOLNICA		
Faza projektu:	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA		
Projektant:	mgr inż. Sebastian Kulik	upr.: SLK/4170/POOE/12	
Współpraca:	mgr inż. Jarosław Topola		
Sprawdził:	inż. Piotr Budzyński	upr.: UAN-VIII-7342/110/94	
Tytuł rysunku:	PLAN SYTUACYJNY		Nr rysunku: 2